


# Gázpiaci fejlemények - vitaindító -

Szolnoky Pálma  
(Corvinus és REKK)


GVH, 2009-10-21

# Gázfogyasztás alakulása

Gázfogyasztás növekedési üteme: 2005: 3,9%; 2006: 1,1%; 2007: -7,1%

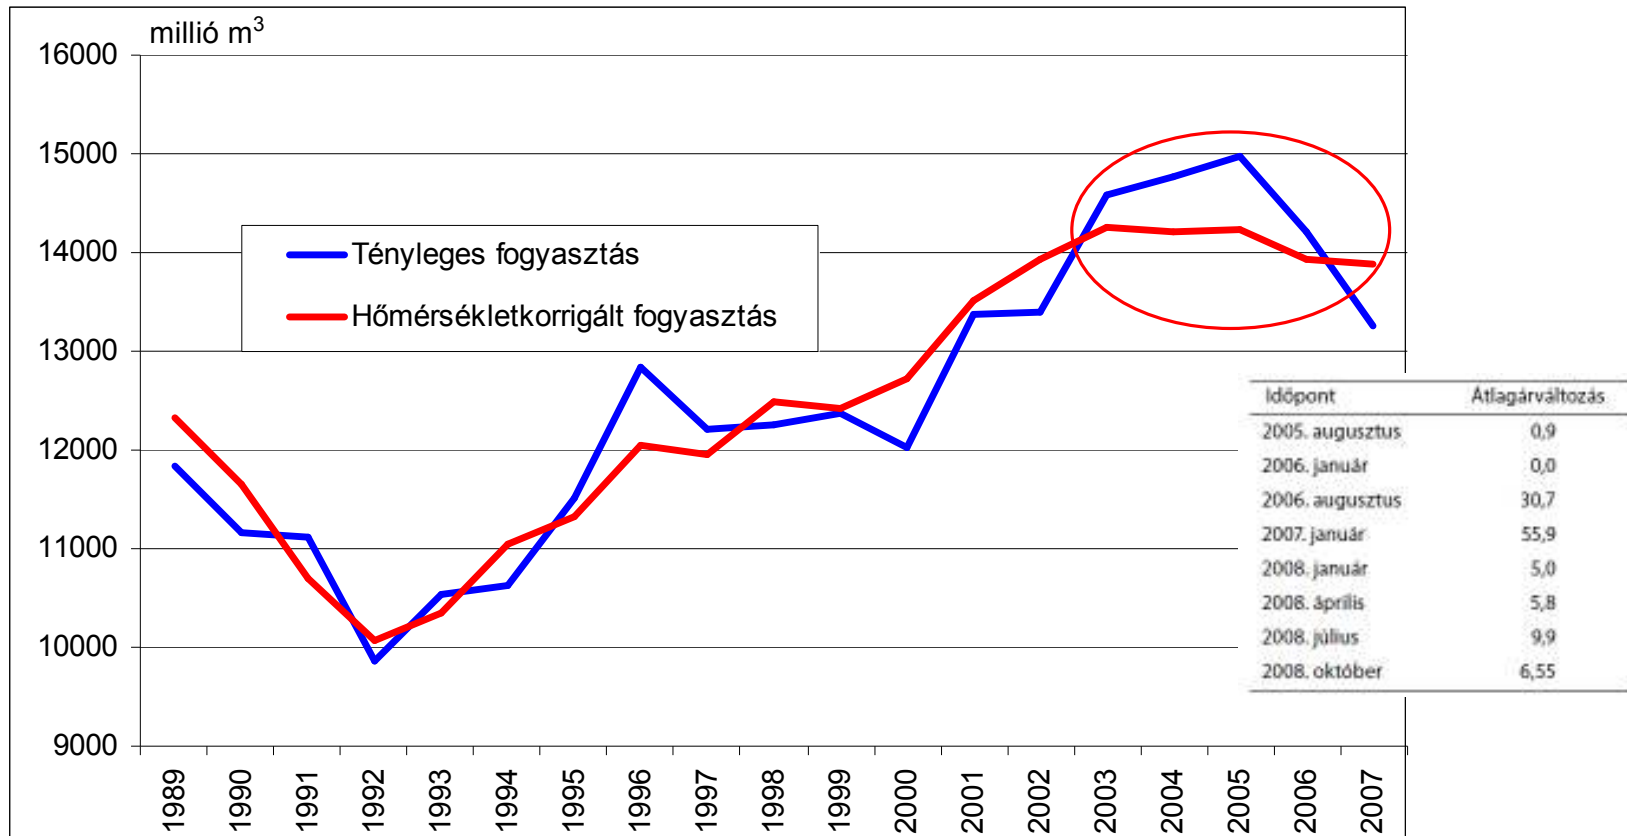


# A fogyasztói szegmensek hőmérséklet korrigált fogyasztása

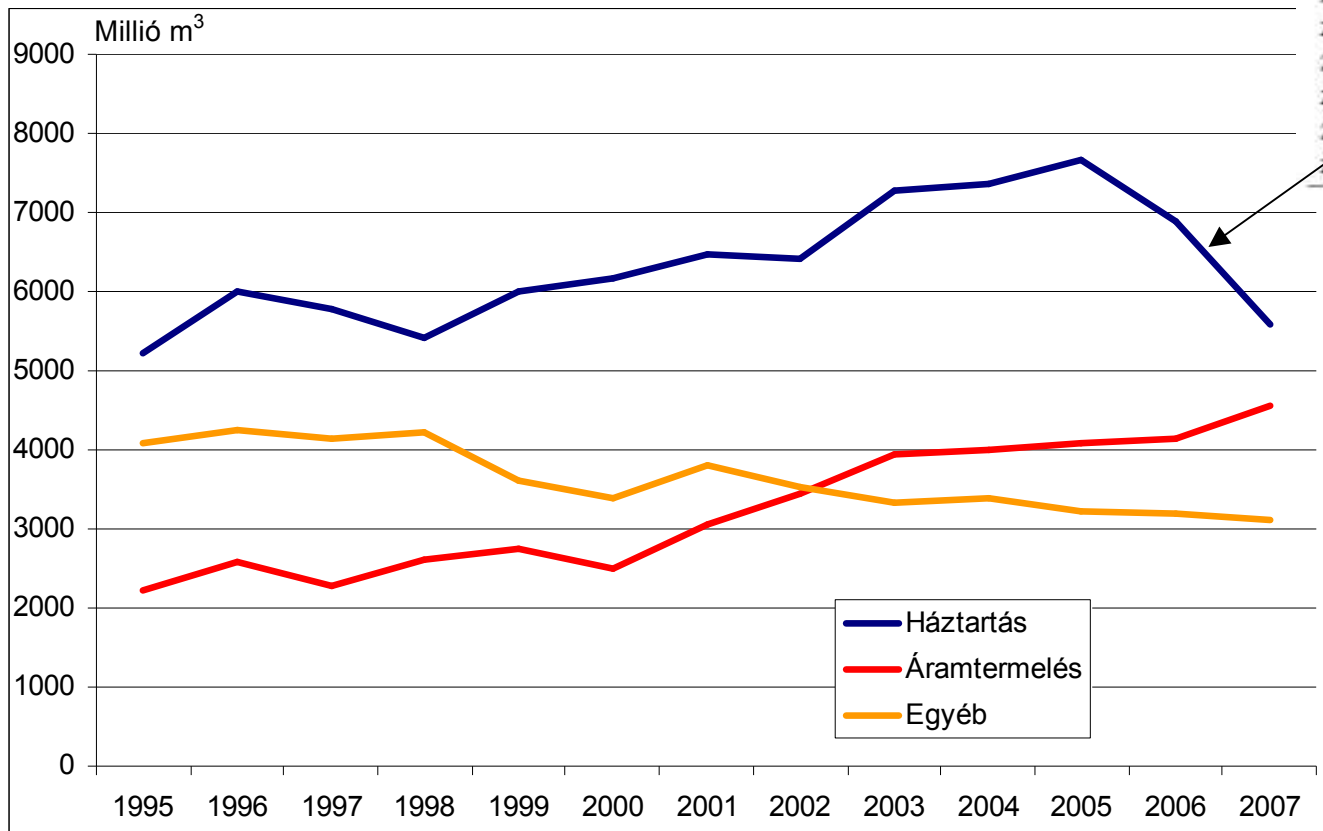

Időpont	Átlagárváltozás
2005. augusztus	0,9
2006. január	0,0
2006. augusztus	30,7
2007. január	55,9
2008. január	5,0
2008. április	5,8
2008. július	9,9
2008. október	6,55

# Végfogyasztói árak nemzetközi összehasonlítása – hálózati díjak

lakosság

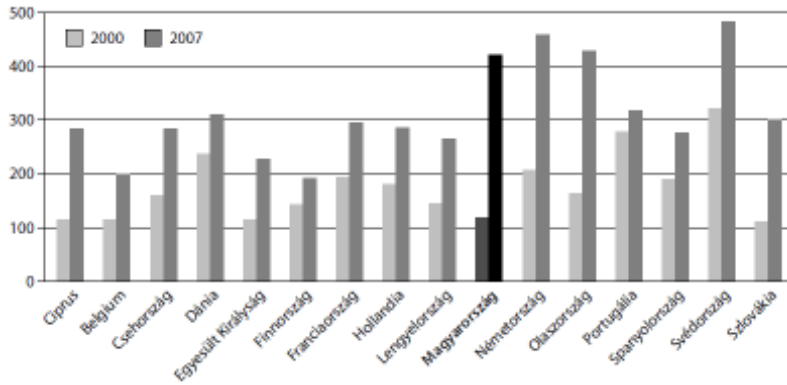

ipar



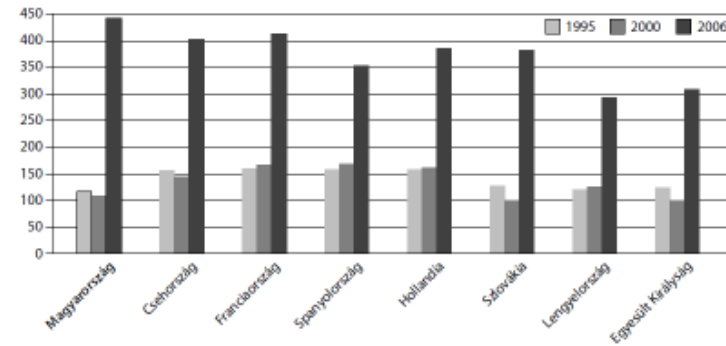


Figure 1: Tariffs (EUR/1000m3), Average = 100, distance of transportation = 60km.

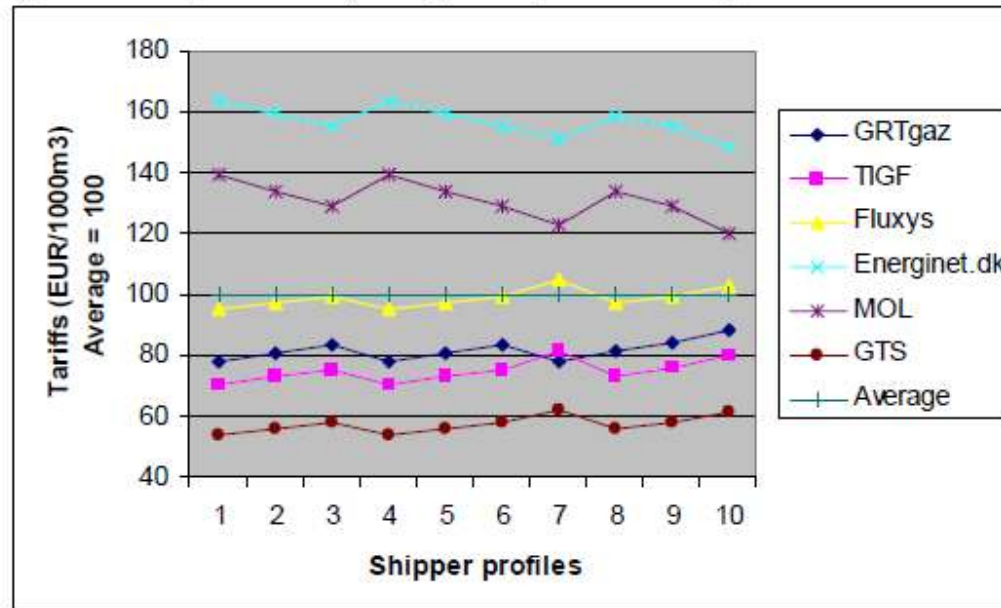

# Végfogyasztói árak nemzetközi összehasonlítása – nagyker árak

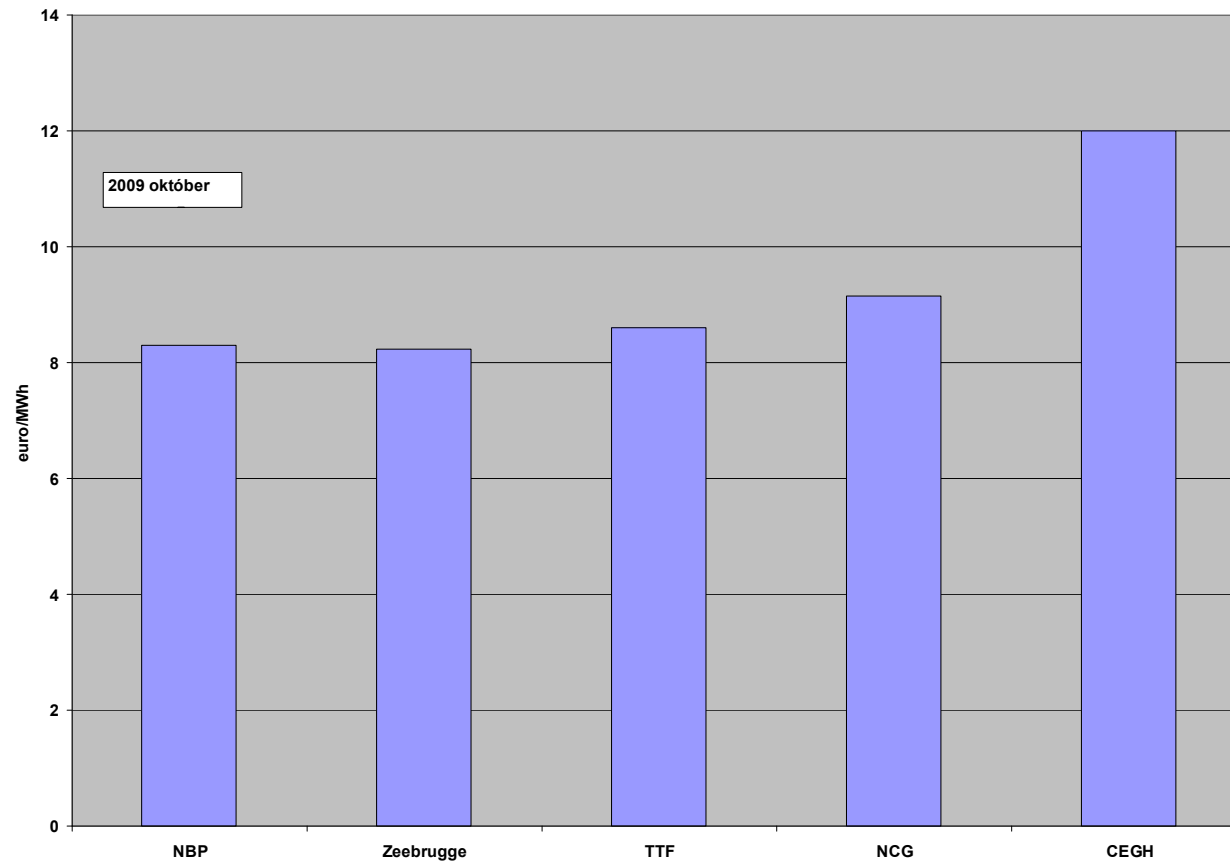


Forrás: ICIS European Heren Spot Gas Markets

# Vertikális integráltság

- 2005-ös tranzakció: tulajdonosi szétválasztás
  - Mol: szállítás, rendszerirányítás, termelés (de hosszútávon eladva)
  - E.ON: nagykereskedelem, tárolás
    - Nagymértékű hálózati beruházások MOL FGSZ részéről
- Mol visszatérése a vertikálisan integráltsághoz:
  - Beregdaróci vezeték megduplázása
  - Makó
  - MMBF kereskedelmi tároló
- EUs 3. Irányelv előírásai
  - Tulajdonosi szétválasztás
  - ISO
  - ITO



# Gáz-gáz verseny lehetőségei hosszútávon?

A szkepticizmus alapja: 62% import

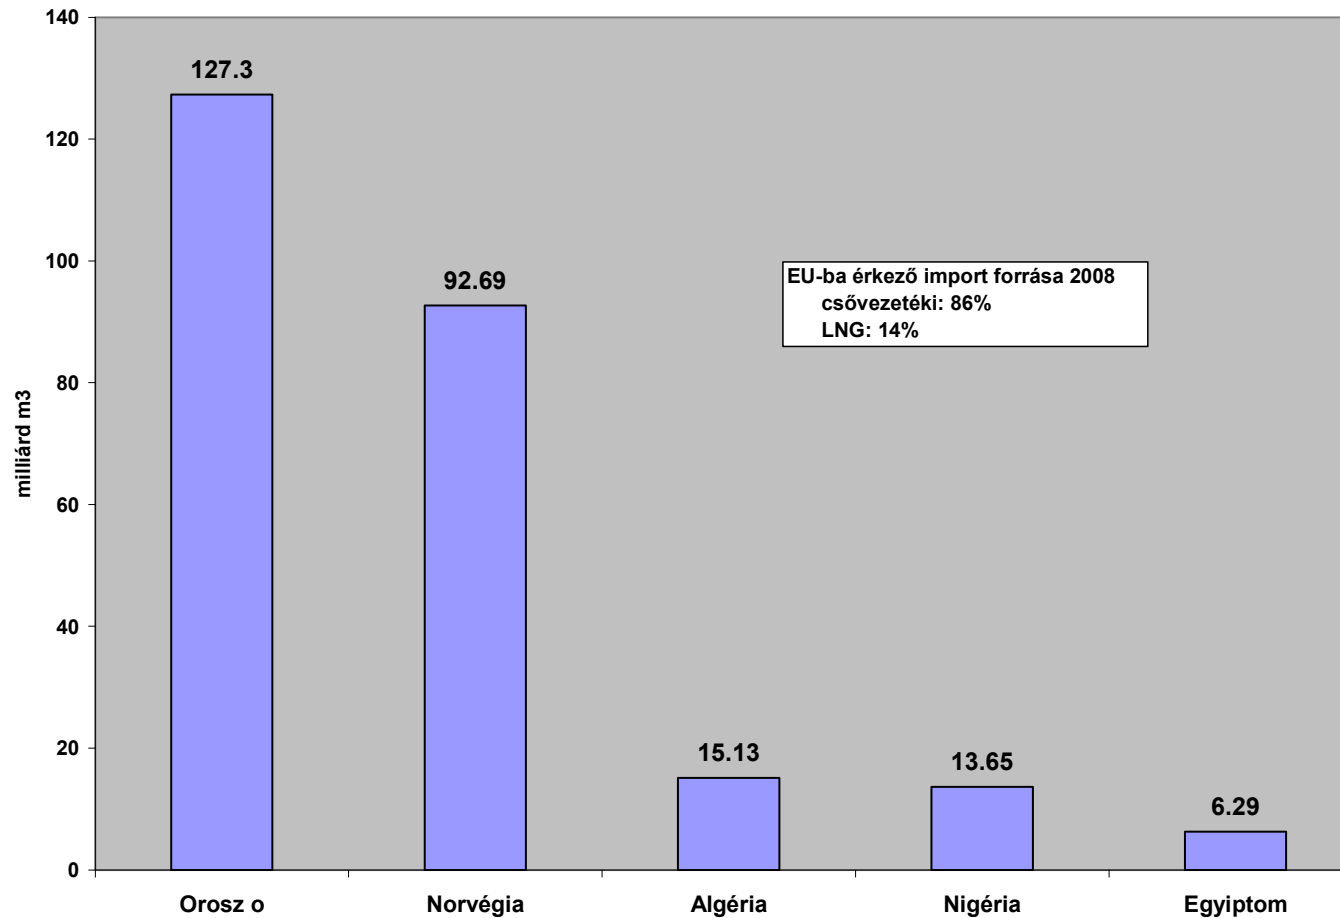

Forrás: BP: Statistical review of world energy 2009

# Mo-i forráslehetőségek

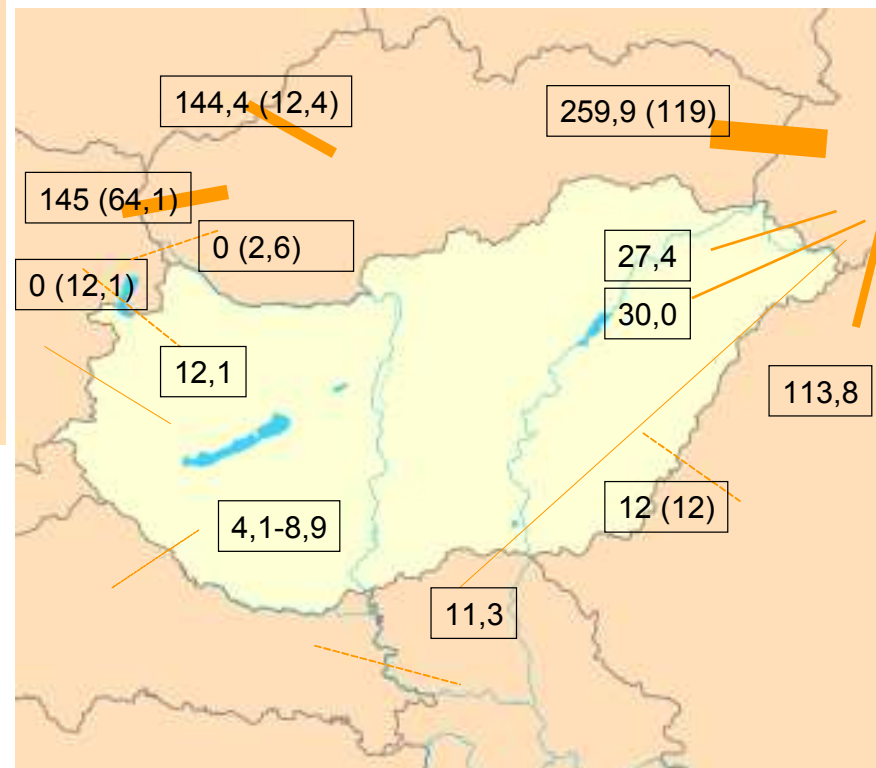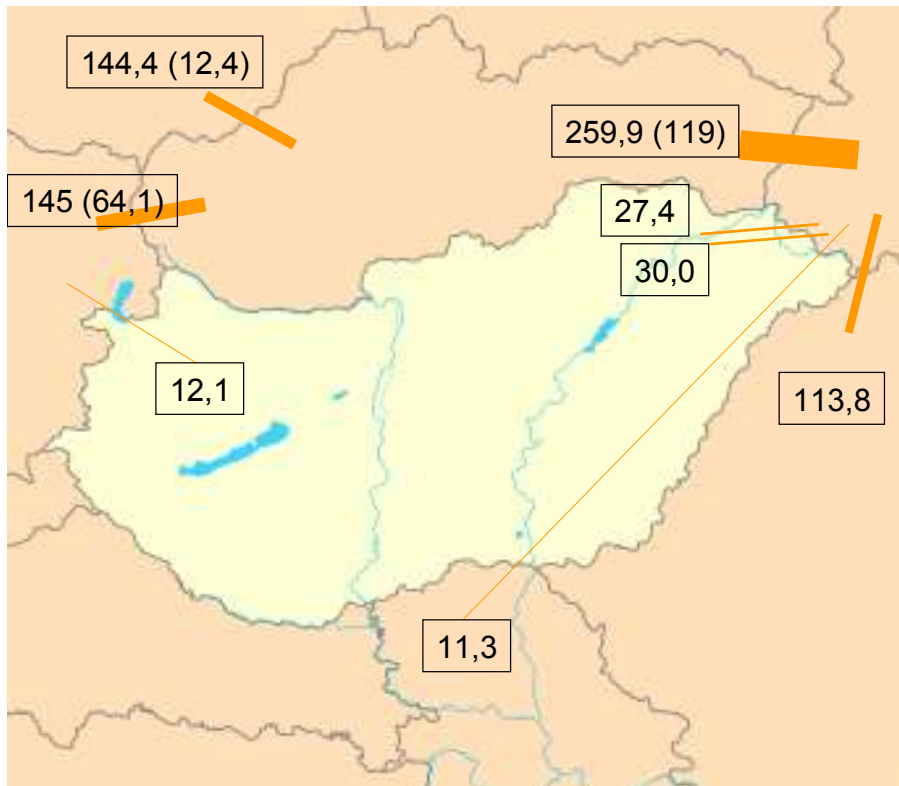



# Mégis: rövid távon

- 2008-ban 14 aktív kereskedő hazánkban
- Jelenleg interjúk alapján: elindult a verseny még a kkv-k ért is
- Lehet, hogy csak átmeneti mesterséges megoldások és anomáliák:
  - GRP, CRP
  - EMFESZ
  - Gazdasági válság miatt long kereskedők
- Infrastruktúra fejlesztés

# Egy érdekes szabályozói feladat: gáztárolói hozzáférés

- Gáztároló iránti igény:
  - Fogyasztói szezonálitás: 4-szeres
  - Piaci arbitrázs
- Gáztörvény:
  - Külön jogszabály szerint lehetséges a tárgyalásos tárolói hozzáférés
- EU Irányelv
  - Hatóságoknak le kell fektetni a TPA és azon belül az nTPA és rTPA megadásának kritériumrendszerét
- Jelenleg nincs egy összehangolt gondolkodás és egyértelmű álláspont...